

経営比較分析表／団体全体（令和2年度決算）

長崎県 西海市









【事業概要】

業務名	業種名	現在配水能力(合計)(m ³ /日)	類似団体区分	施設数	1日平均配水量(m ³)
法適用	工業用水道事業	5,500	極小規模	1	3,522
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	給水先事業所数	契約水量(m ³ /日)	管理者の情報	
-	81.7	1	5,000	非設置	

グラフ凡例

- 当該団体値(当該値)
- 類似団体平均値(平均値)
- 【】 令和2年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性

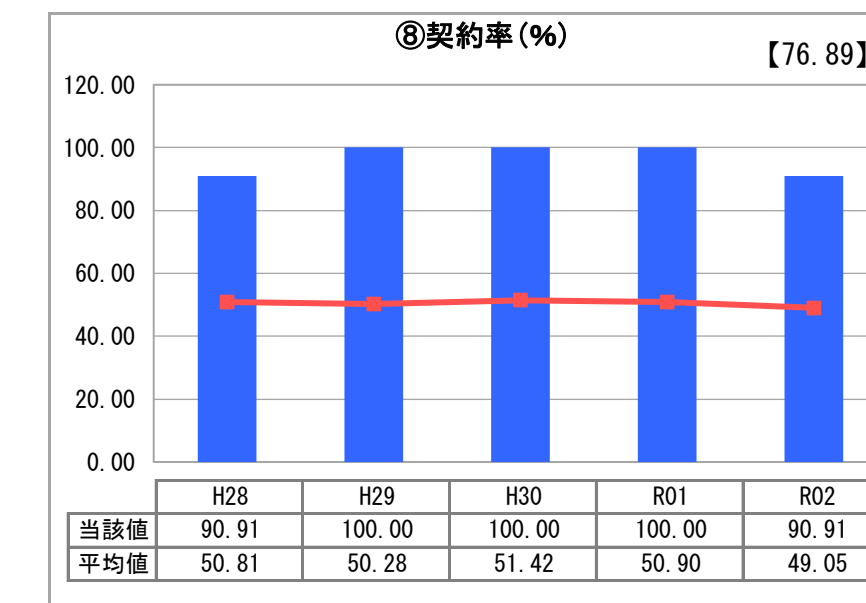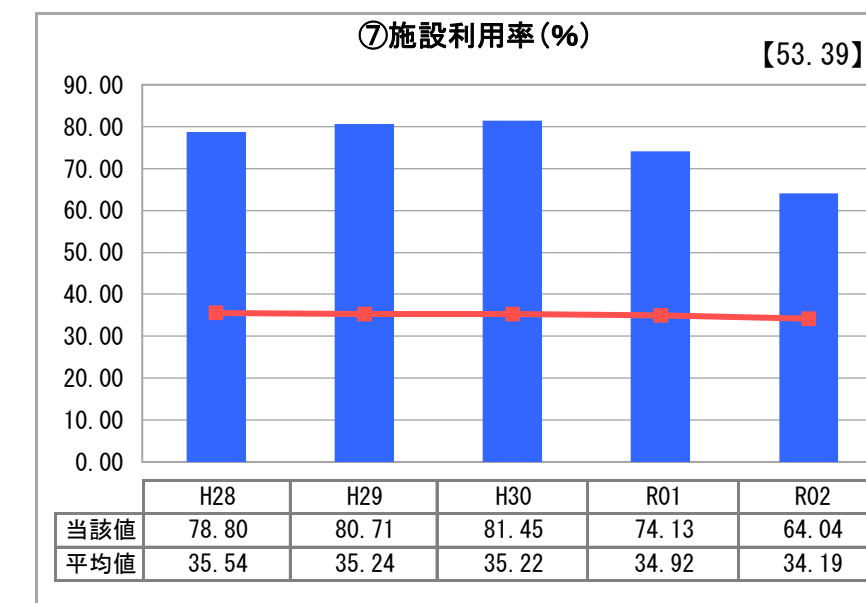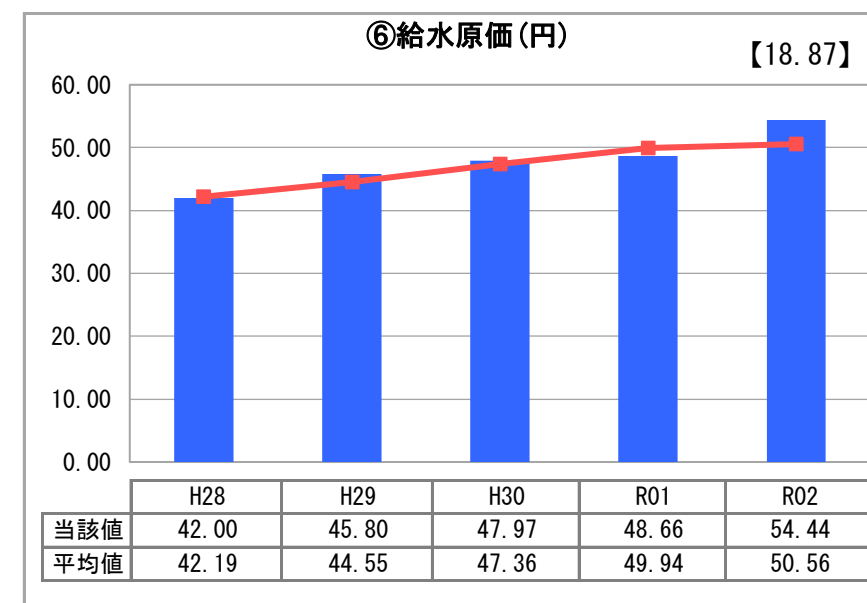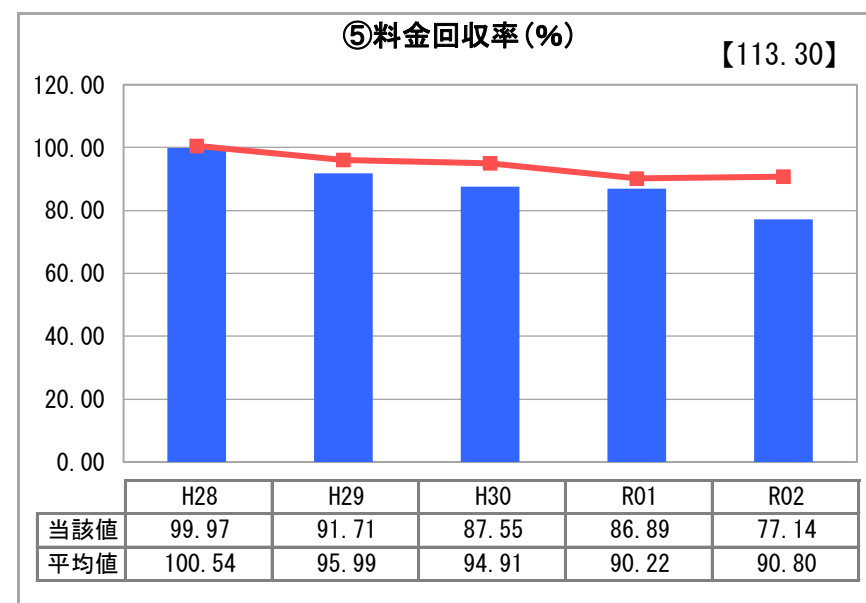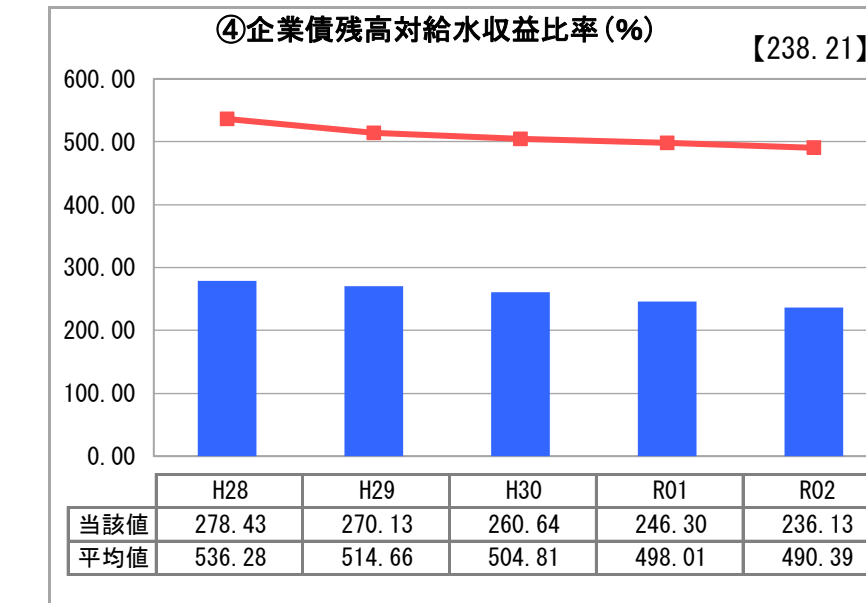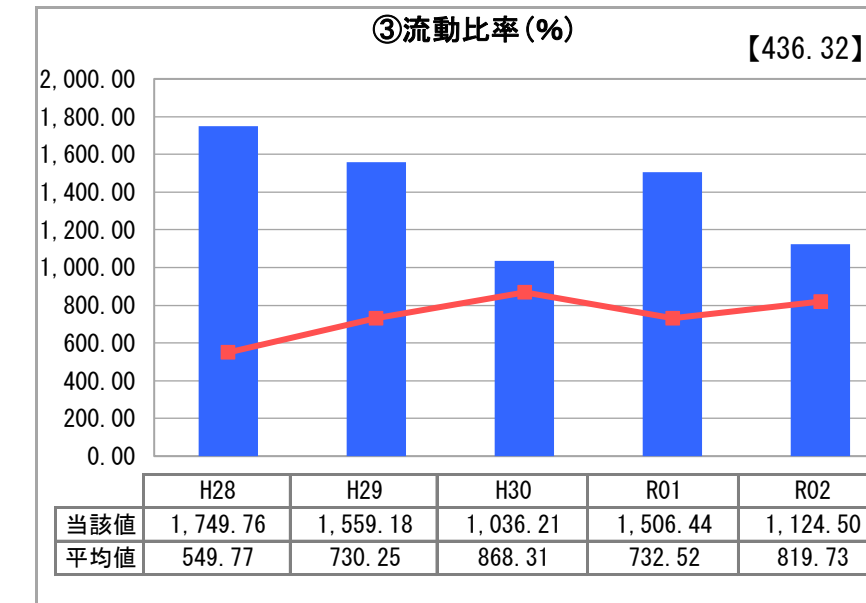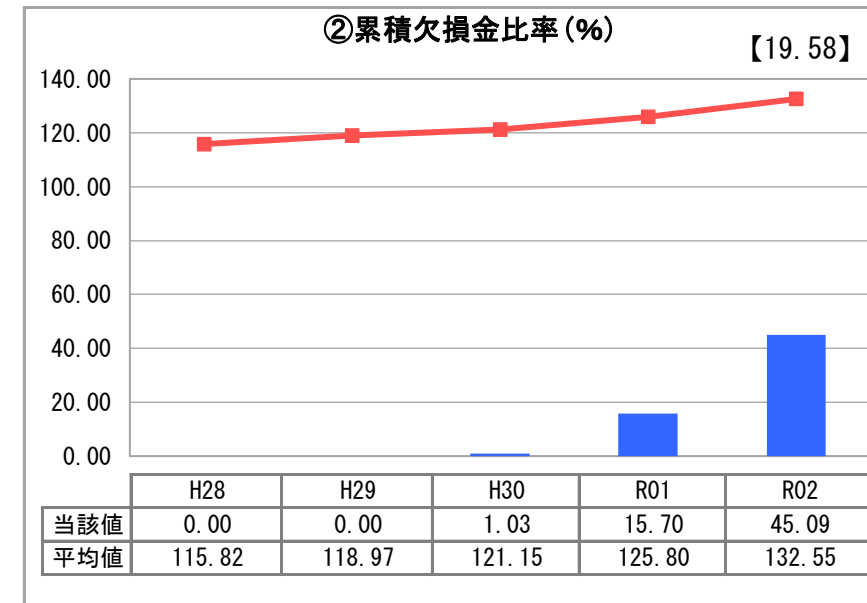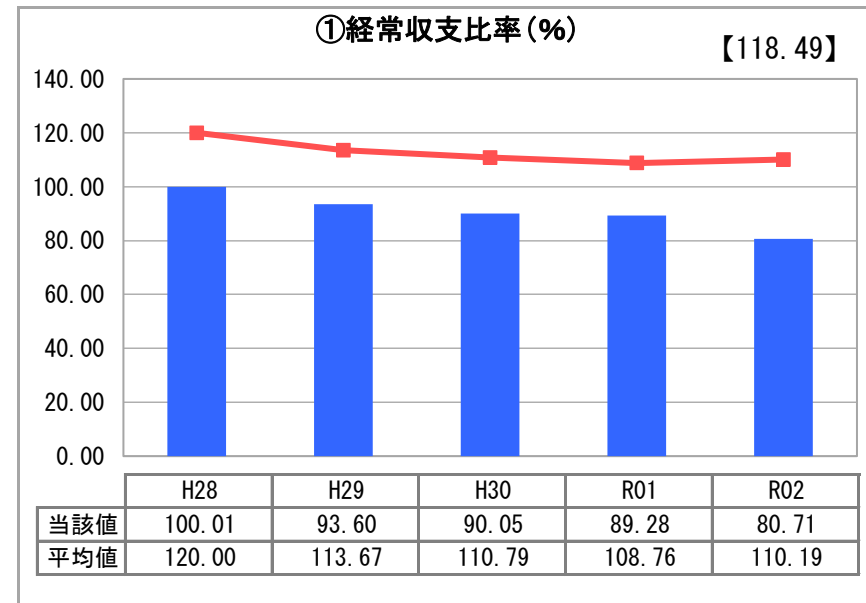

分析欄




1. 経営の健全性・効率性について

- ① 経常収支比率：減少傾向であるが、経営状況に目立った変化はない。
- ② 累積欠損金比率：施設の老朽化に伴う費用が増加していることに加え、今年度、経営戦略策定に伴う費用が発生したことにより欠損金が増加している。
- ③ 流動比率：今後施設の老朽化による経常費用の増加が懸念されるため、注視していく必要がある。
- ④ 企業債残高対給水収益比率：減少傾向で推移しており、今後とも計画的な施設更新等が必要となる。
- ⑤ 料金回収率：減少傾向にある。今後の動向に注視し、料金改定を視野に入れた検討が必要となってくる。
- ⑥ 給水原価：上昇傾向にある。今後も老朽施設の更新に伴い、高い水準で推移していく可能性がある。
- ⑦ 施設利用率：減少傾向にあるものの、高い水準で推移している。今後も施設の効率化を念頭に整備を行うとともに、動向に注視する。
- ⑧ 契約率：高い水準を維持している。今後も適正な施設維持を行っていく。

2. 老朽化の状況について

施設建設後40年以上を経過しており、サービスの安定供給のため、経営戦略に基づき今後も計画的な更新が必要である。

2. 老朽化の状況

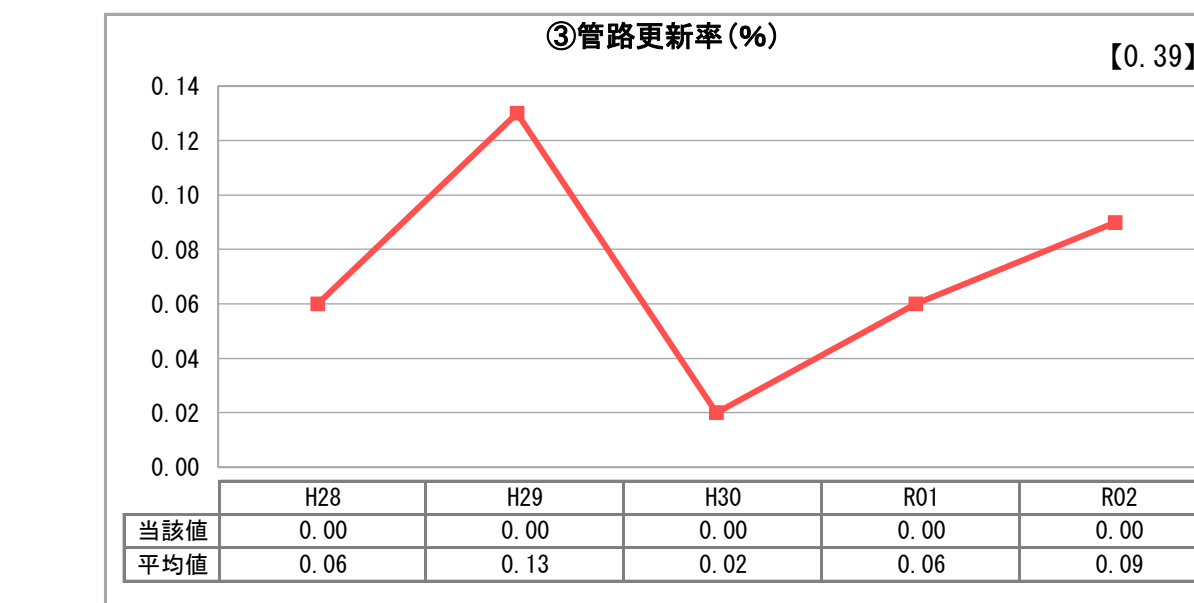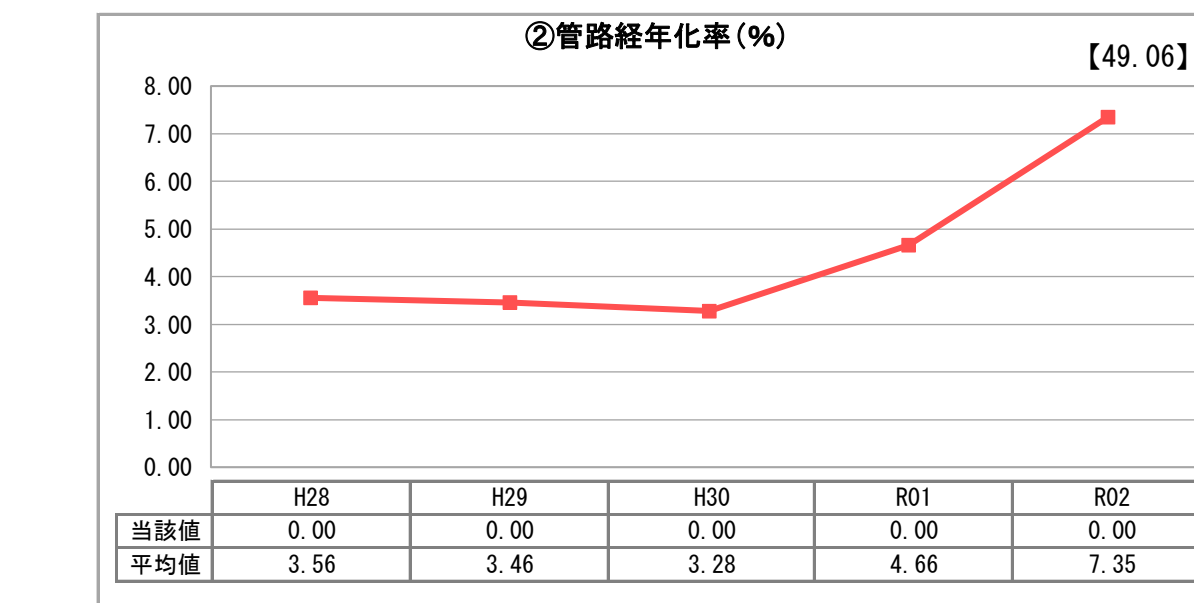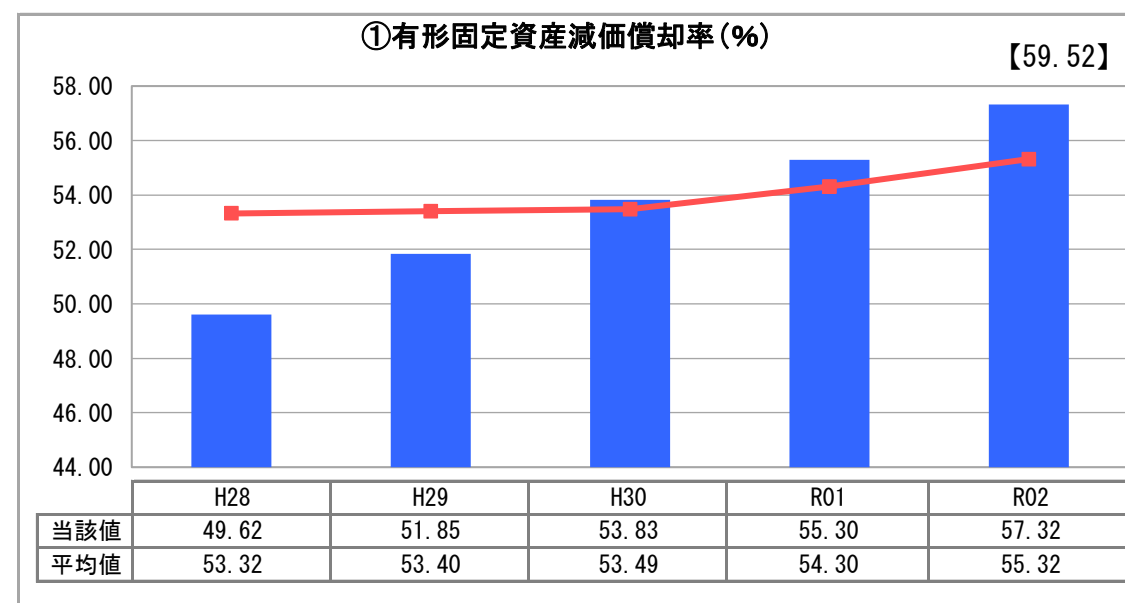

全体総括

全体的に施設が老朽化しているため、今後見込まれる大規模な更新整備対応について、経営戦略に基づき計画的に進め、併せて効率化・経営健全化を図る。